Etablissement cantonal d'assurance Avenue du Grey 111 CH - 1002 Lausanne T. +41 58 721 21 21 www.eca-vaud.ch prevention@eca-vaud.ch



F43 - Formulaire de protection incendie

Pour les projets de compétence cantonale (selon annexe II du RLATC)

Nombre d'exemplaires requis:

2x papiers signés

1x .pdf signé

Remarques préalables:

Remplir un formulaire par bâtiment. Les constructions annexes font partie du bâtiment.

Il n'est pas nécessaire de remplir un formulaire pour les projets d'aménagement de terrasse extérieure, de ligne à haute tension, de gazoduc et d'antenne de télécommunication.

N° CAMAC

234 357

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DU PROJET

Commune	ORMONT DESSUS
Parcelle	2652 Million Children Committee Comm
Lieu-dit et/ou adresse	Les Parchets Chemin du Pont Bourquin 23

Description du projet

- acompanient and project		
Transformations du chalet	projeté	

Propriétaire(s)

Nicolas BOURG

2. DESCRIPTION DU BÂTIMENT




N° ECA ou identification unique du bâtiment dans le projet Chalet

zort ou lucitation unique du butilient dans le projet

Hauteur du bâtiment

A remplir dans TOUS LES CAS pour l'ensemble du bâtiment et pas uniquement pour la zone des travaux concernée

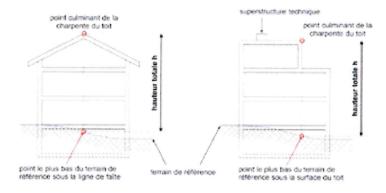

Les superstructures techniques, par exemple celles concernant les ascenseurs, les escaliers, les ventilations, les conduits de fumée ou les installations solaires peuvent dépasser le point culminant de la toiture. Les dispositions de l'Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine de la construction (AIHC) sont applicables.

Hauteur totale du bâtiment en m. 8.20

Géométrie du bâtiment au sens de l'AEAI

Faible hauteur (H ≤ 11 m)	X Taille réduite	Annexe
Moyenne hauteur (11 m < H ≤ 30 m)		
Bâtiment élevé (H > 30 m)		

Détail du bâtiment

Nombre de niveaux hors terre	Nombre de niveaux souterrains	

Sont considérés comme niveaux tous les niveaux complets hors terre, les combles et l'attique. Sont considérés comme niveaux souterrains les niveaux dont plus de 50 % de la surface des murs extérieurs sont situés sous terre. Les niveaux intermédiaires dont la surface représente plus de 50 % de la surface de plancher sont considérés comme niveaux complets.

Niveau	Surface [m²]	Utilisation ou affectation
2	44.00	Habitation
1	90.00	Habitation , Cuisine Séjour
0	80.00	Habitation , chambres + Locaux Techniques



3. DÉTERMINATION DU DEGRÉ D'ASSURANCE QUALITÉ

Degré 1: la planification et le suivi de l'exécution doivent être réalisés par une personne disposant de bonnes connaissances des prescriptions de protection incendie de l'AEAI.

Degré 2: la planification et le suivi de l'exécution doivent être réalisés par un spécialiste AEAI en protection incendie.

Degré 3: la planification et le suivi de l'exécution doivent être réalisés par un expert AEAI en protection incendie.

Pour la demande de permis de construire, des plans de protection incendie sont requis.

Les plans et concepts de protection incendie peuvent être réalisés selon le guide AEAI 2003-15, téléchargeable sur le site http://www.ppionline.ch/fr

Affectation Cocher les cases correspondantes	Non concerné	Bâtiment de faible hauteur H ≤ 11 m	Bâtiment de moyenne hauteur 11 m < H ≤ 30 m	Bâtiment élevé H > 30 m
Habitation individuelle et collective	0-	① 1	O 1	O 2
Parking				-
- hors terre et/ou au 1 ^{er} et/ou 2e sous-sol	⊙ -	O1	O1	O2
- au 3e sous-sol et inférieur	• -	O2	O 2	○ 3
Locaux de bureaux / administratif	• -	O1	O1	O 2
École / crèche / garderie	• -	O ₁	O1	O 2
Bâtiments d'exploitations agricoles	• -	O 1	O1	O 2
Commerces / locaux publics	• -	O 1	O1	O2
Grand magasin (surface par compartiment coupe-feu > 1'200m²	• -	O ²	O 2	O3
Locaux recevant un grand nombre de personnes (>300)	• -	O2	O 2	О з
Bâtiments et ouvrages de l'industrie ou de l'artisanat avec: - charge thermique ≤ 1'000 MJ/m²	• -	O1	O1	O2
- charge thermique > 1'000 MJ/m²	• -	O2	O 2	O3
Entrepôts à hauts rayonnages (h > 7,5 m)	⊚ -	O2	O2	○ 3
Établissements d'hébergement				
- type A (> 20 patients - hôpitaux - EMS - etc.)	• -	O 2	○ 3	O3
- type B (> 20 clients - hôtels - etc.)	• -	O 2	O 2	○ 3
- type C (> 20 randonneurs - refuges de montagne - etc.)	• -	O 2	O2	O3
Bâtiments d'affectation inconnue	• -	O 2	O 3	O 3
Affectation non précisée ci-dessus et dont le rattachement à une catégorie ne semble pas évident. Préciser cette affectation:	• *	0*	O*	0*

^{*} Le degré d'assurance qualité sera fixé par l'autorité, spécifiquement.



Identification des dangers Cocher les cases correspondantes	Non concerné	Bâtiment de faible hauteur H ≤ 11 m	Bâtiment de moyenne hauteur 11 m < H ≤ 30 m	Bâtiment élevé H > 30 m
Murs extérieurs: revêtements et/ou isolations thermiques intégrés dans les revêtements de murs extérieurs contenant des matériaux combustibles	0-	① 1	O ²	Interdit
Systèmes porteurs ou éléments formant compartiments coupe- feu contenant des matériaux combustibles ou une enveloppe	0-	① 1	O 2	O 3
Système porteur ou éléments formant compartiments coupe- feu avec enduit de protection incendie projeté ou systèmes de peintures intumescentes	@ -	O 2**	<u></u>	<u></u> 3**
Cours intérieures couvertes	• -	O 2	O 3	○ 3
Façades double peau	• -	O 2	3	Оз
Protection incendie assurée dans une large mesure par des équipements techniques et/ou des mesures de protection incen- die dans l'exploitation. (Dans le cadre d'un concept à l'objet)	⊚-	O 2	3	O 3
Total cumulé des compartiments coupe-feu > 12'000 m²	@ -	O 2	O 3	○ 3
Compartiment coupe-feu de surface > 7'200 m²	@ -	O 2	O 3	O 3
Projets de transformation, de rénovation et de réaffectation, sans interruption de l'exploitation, de locaux recevant un grand nombre de personnes (>300)	• -	O 2	○ 3	○ 3
Matières dangereuses: gaz inflammables				
- 100 kg ≤ quantité ≤ 1'000 kg	• -	O 2	○ 2	O3
- 1'000 kg < quantité	• -	O 3	0*	0*
Matières dangereuses: liquides facilement inflammables (point éclair inférieur à 30°c)				
- 450 ≤ quantité ≤ 2'000	●-	O 2	O 2	O3
- 2'000 < quantité	• -	O 3	0*	0*
Matières dangereuses: pneumatiques et leurs dérivés				
- 1 tonne ≤ quantité ≤ 60 tonnes	●-	O 2	O 2	○ 3
- 60 tonnes < quantité	• -	○ 3	O*	0*
Matières dangereuses: feux d'artifice				
- 50 kg ≤ quantité ≤ 300 kg	●-	O 2	O 2	O3
- 300 kg < quantité	• -	○ 3	O*	0*
Matières dangereuses présentant un danger pour l'homme ou l'environnement en cas d'incendie				
- 100 kg ≤ quantité ≤ seuil OPAM	• -	O 2	O 2	O 3
- seuil OPAM < quantité	• -	O 3	0*	0*
Locaux ou zones où existe un danger d'explosion	• -	O 2	O ²	O3
Recours à des méthodes de preuves en Pl				
- Étude dans le cadre d'un concept standard AEAI	• -	O 2	○3	○ 3
- Concept à l'objet	• -	O 3	O 3	O 3

^{*} Le degré d'assurance qualité sera fixé par l'autorité, spécifiquement.
** L'utilisation d'un système de peinture intumescente est soumise à l'autorisation de l'autorité de protection incendie

ESTIMATION DU DEGRÉ D'ASSURANCE DU BÂTIMENT



Degré d'Assurance Qualité (DAQ) pour le bâtiment dans sa globalité Identifier le degré d'assurance qualité le plus élevé coché dans les 2 tableaux précédents	1
Degré AQ proposé pour le projet (Cas de travaux ayant un impact limité sur le concept de protection incendie existant du bâtiment	1
Commentaires / justifications Obligatoire si DAQ différent	
4. Application des prescriptions de protection incendie (ppi)	
Les indications des mesures de protection (distances de sécurité, système porteur, compartime voies d'évacuation, dispositifs d'extinction, systèmes de désenfumage, installations techniques doivent figurer sur les plans de protection incendie et les éventuels documents complémentair	de sécurité, etc.)
Concept standard de protection incendie, sans écart aux PPI AEAI 2015	
Concept standard de protection incendie, avec déviations aux PPI AEAI 2015 (NPI Art. 11)
Lister les déviations aux PPI AEAI <mark>avec les mesures compensatoires</mark> permettant de justifier d'un lente (détail complet des justificatifs à annexer au formulaire)	e sécurité équiva-
Concept de protection incendie spécifique à l'objet, recourant à des méthodes de preuv	/es
Un concept de protection incendie justifié avec des méthodes de preuves doit être établi protection Assurance Qualité du projet et fourni avec le dossier d'enquête CAMAC. Attention: admis uniquement en degré 3 d'assurance qualité (voir tableau d'identification	



5. PRÉCISIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INCENDIE (E.P.I) IEFC, PROTECTION CONTRE LA FOUDRE, SPK ET DI

La division prévention de l'ECA doit être avertie pour toute création/modification/suppression de ces E.P.I.

Dans le cadre du projet, cette installation est	O Existante	○ Nouvelle	O Supprimée
au sens de l'AEAI, cette installation est	Obligatoire	○ Volontaire	
oies d'évacuations/locaux avec IEFC			
Commentaires/justifications			
nstallation de protection contre la foudre *	Non cor	ncerné	Income to 18-10
Dans le cadre du projet, cette installation est	○ Existante	○ Nouvelle	O Supprimée
Au sens de l'AEAI, cette installation est	Obligatoire	○ Volontaire	
Commentaires/justifications			
Installation sprinkler *	Non co	ncerné	
Dans le cadre du projet, cette installation est	O Existante	○ Nouvelle	O Supprimée
Au sens de l'AEAI, cette installation est	Obligatoire	O Volontaire	
La protection du bâtiment est	○ Totale	O Partielle	
Commentaires/justifications			
	Non co	oncerné	
Commentaires/justifications	Non co	oncerné	○ Supprimé
Commentaires/justifications Installation de détection incendie *			○ Supprimé
Installation de détection incendie * Dans le cadre du projet, cette installation est	○ Existante	○ Nouvelle	○ Supprimé

^{*} L'ECA rappelle que certains E.P.I peuvent faire l'objet d'une participation financière, veuillez consulter le site www.eca-vaud.ch



6. Validation du formulaire

Par leur signature, chacune des parties concernées atteste que les renseignements donnés ci-dessus sont exacts.

Déclaration d (personne ph	u Responsable Assuran ysique)	ce Qualité (RAQ) pour	la phase de planificatio	n du projet			
Nom, prénom		CARVALHO Renato					
Entreprise		DIFACO Sàrl	DIFACO Sàrl				
Adresse professionnelle		Route Royale n° 12 1865 LES DIABLERETS					
Téléphone		024 492 38 12					
Email		inmfo@difaco.ch					
RAQ Exécution	n	✓ Le RAQ s'annonce é	également pour la phase d'	exécution du projet			
Qualification	obligatoire						
AQ 2 et 3		Titre AEAI n° HPI					
AQ 1		protection incend	ie de l'AEAI, des procéd a mise en œuvre de l'assi	es des prescriptions de lures administratives ap- urance qualité en protec-			
	Le responsable Assurance Qualité (RAQ)	Le propriétaire	Le maître de l'ouvrage	Le mandataire (architecte/directeur des travaux			
Date	10.06.2024	10.7.24	10.7.24	10.06.2024			
	2. CARNALLO DIFACO	P.P. N. BOURG	e.e. N. Bourc	DEAL			
Nom et visa	lab	lal	20	Rab			

Bases légales et renseignements pratiques

- Loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN)
- Règlement du 28 septembre 1990 d'application de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (RLPIEN)
- Règlement concernant les prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI)
- Directives de protection incendie 2015 de l'AEAI

Les « Prescriptions de Protection incendie » peuvent être obtenues directement auprès de :

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie AEAI 3001 Berne

<u>www.vkg.ch/fr/protection-incendie/boutique</u> (boutique) <u>www.ppionline.ch/fr</u> (téléchargement gratuit)

		N