


















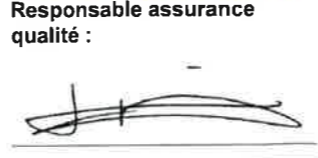
**Légende :**

-  Voie d'évacuation horizontale
-  Résistance au feu REI 60-RF1
-  Résistance au feu REI 30-RF1
-  Résistance au feu (R)EI 60
-  Résistance au feu (R)EI 30
-  Porte EI 30
-  Signaux de secours rétroéclairés
-  Longueur voie d'évacuation
-  Fermeture d'urgence selon SN EN 179 (battante) ou SN EN 1367 (couissante)
-  Porte non verrouillable (dans les 2 sens)
-  Ferme-porte
-  Eclairage de sécurité
-  Capacité du local (nombre d'occupant maximal autorisé)
-  Détection incendie
-  Bouton poussoir Détection incendie
-  Extincteur portatif
-  Bouton poussoir ouverture porte coulissante

**Signatures**

**Maitre(s) d'ouvrage(s) :**  


**Architecte :**  
*i.v. k. Brunner*

**Responsable assurance qualité :**  


**Informations du projet**

**Hôtel Glacier \_ Zone technique RdC**  
 Les Vernex 3  
 1865 Les Diablerets

Niveau : Rez-de-chaussée  
 Ech. : 1:150  
 Format : A3  
 Date : 01.06.2026

**Informations de protection incendie**

affectation principale : bâtiment d'habitation  
 partie du bâtiment : zone technique - RdC  
 géométrie du bâtiment : moyenne hauteur  
 concept : construction

**Compartmentage coupe-feu**

système porteur	dalle d'étage	compartment coupe-feu	Voies d'évacuation	
			verticales	horizontales
R 00	non concernée	EI 30	aucune	REI30-RF1



**D.E.S.**  
 SYSTÈMES DE SÉCURITÉ



Chemin des Planchettes 6 CH-1032 Romanel/Lausanne  
 info@des.swiss www.des.swiss  
 tél. : +41 21 732 14 32

**CONCEPT DE PROTECTION INCENDIE** **DAQ 2**

Mise à l'enquête CAMAC N°250203 V1.2  
 Numéro de client : 63.0721 Dessin : Etienne Jacquin / EJA  
RAQ / Spécialiste en protection incendie : EJA  
etienne.jacquin@des.swiss / N°HPI : 06.51.12.48

